



# POWERFOIL D DIRECT MOUNT

FIXATION DIRECTE | MONTAJE DIRECTO

Angle irons must be horizontally level.



Les cornières métalliques doivent être de niveau.

Los perfiles angulares se deben horizontalmente nivelado.

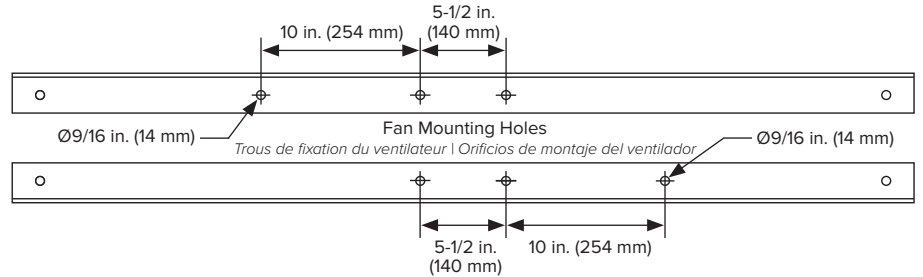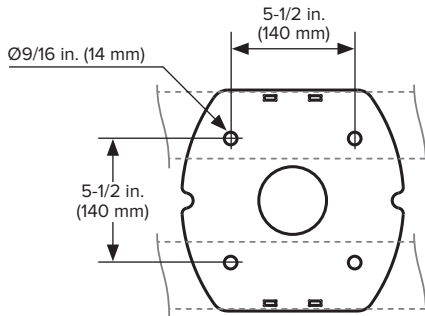


## 1. Fan

Ventilateur  
Ventilador

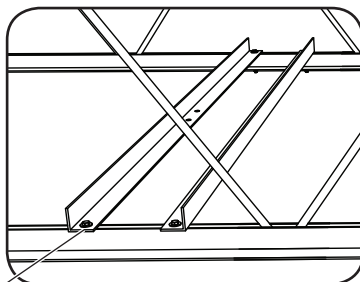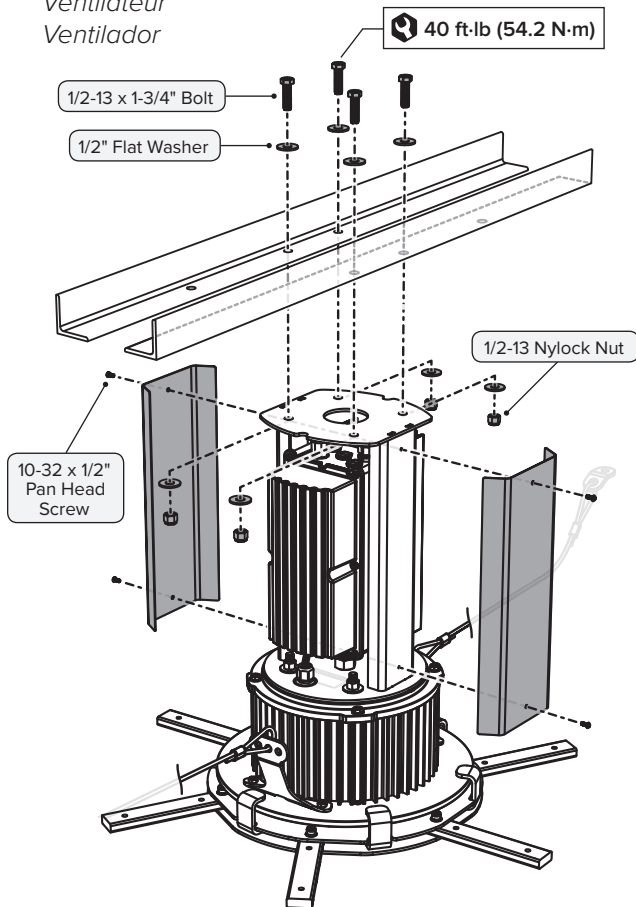

## 2. Lower Safety Cables

Élingues de sécurité inférieures  
Cables de seguridad inferiores

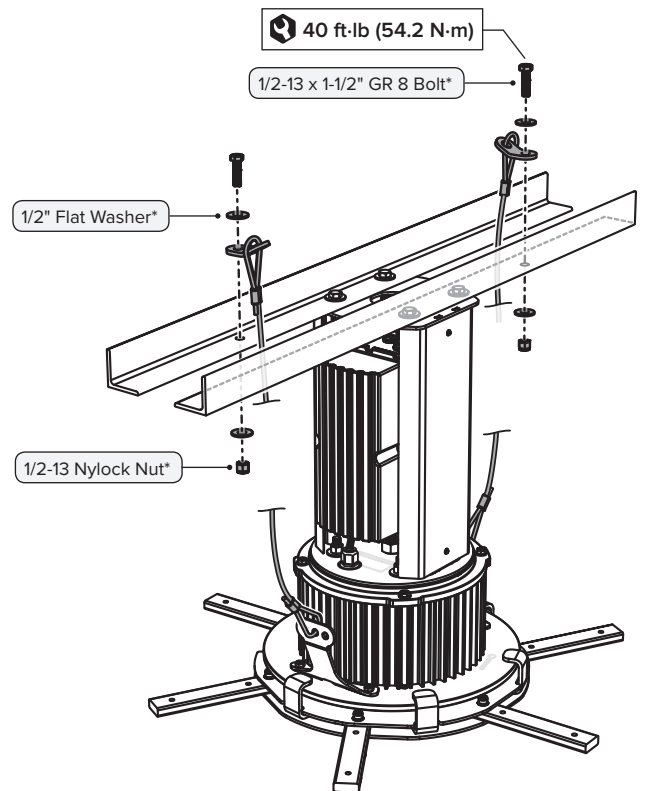

Complete electrical installation before installing the lower safety cables.

Terminez l'installation électrique avant d'installer les élingues de sécurité inférieures.

Complete la instalación eléctrica antes de instalar los cables de seguridad inferiores.

\*Installer-supplied

\*Fournie par l'installateur

\*Suministrados por el instalador